

SUND OG BÆLT HOLDING A/S
Storebæltsvej 70
4220 Korsør

22. april 2024

Sagsnr.
2024-0131635

Dokumentnr.
2024-0131635-5


Sagsbehandler
Anja Aalling Hansen

Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra område ved Prøvestenen til Øresund

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1, jf. Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, meddeles hermed tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand fra Prøvestenen, Nordøstamager, 2300 København, matr.nr. 639, ejerlav Amagerbros Kvarter, København til Øresund.

Baggrund

Per Aarsleff A/S har på vegne af A/S Øresund (CVR-nr. 21301701) den 11. april 2024 ansøgt om tilladelse til udledning af 3.000 m³ grundvand til Øresund i forbindelse med et 5-døgns pumpeforsøg som del af geotekniske undersøgelser. Undersøgelserne danner vidensgrundlag for forprojektering og miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej, som danner grundlaget for en folketingsbeslutning om en anlægslov for Østlig Ringvej.

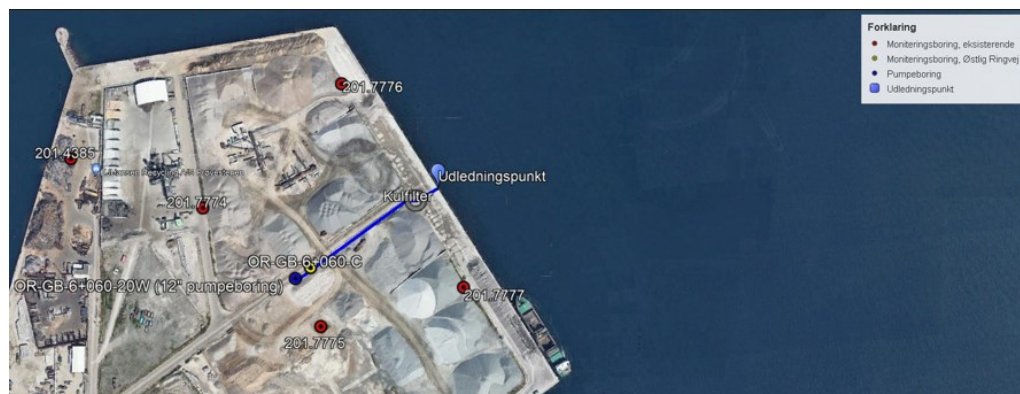

Figur 1. Illustrerer pumpeboring OR-GB-6+060-20W (DGU nr.201.19044) og udledningspunkt

Bygge-, Parkerings- og Miljø-
myndighed
Vand og Natur

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Vilkår for tilladelsen

Generelt

1. Tilladelsen er gældende fra dags dato indtil prøvepumpningen er afsluttet. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
2. Teknik- og Miljøforvaltningen (herefter TMF), Område for Miljø og Byliv (herefter OMB) skal orienteres via vand@kk.dk, når udledningen påbegyndes og løbende holdes orienteret om projektets fremdrift, hvis der sker ændringer og når projektet afsluttes. OMB skal straks kontaktes, hvis projektet ændres.
3. Udledningspunkt skal placeres i UTM 32 Euref89 koordinaterne X: 729241, Y: 6176242 (jf. figur 1).
4. Udløbet skal placeres under vandoverfladen, dvs. min. -0,5 m DVR90.
5. Der må kun udledes grundvand fra pumpeboring OR-GB-6+060-20W(DGU-nr.201.19044) på Prøvestenen, Nordøstamager, 2300 København, matr.nr. 639 Amagerbros kvarter, København.
6. Der må udledes maksimalt 3.000 m³ vand i udledningsperioden.

Vandkvalitet

7. Udløbet skal udformes, så havbundsmateriale (sediment) ikke ophvirvles.
8. Udledningen må ikke forårsage oliefilm, okkerudfældning, kalkudfældning og lign. i recipienten. Det er TMF, OMB, der afgør, hvornår dette er tilfældet.
9. Udledningen skal til enhver tid overholde følgende kravværdier:

	Udledningskrav Marint (mg/l)
Suspenderet stof	40
Total-jern	5

10. Udledningen skal overholde følgende kravværdier:

Stof	Kravværdi (µg/l) Opgjort som gennemsnit og vurderes løbende	Maksimalværdi (µg/l) Absolut værdi i den enkelte vandprøve
Prøverne skal analyseres i henhold til referencelaboratoriets metodeblade: https://www.reference-lab.dk/metodedatablade/metodedatablade-kemi/		
Tungmetaller *Gælder for koncentrationen i opløsning, dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem 0,45 µm filter eller behandlet tilsvarende. (Naturlig baggrundskoncentration). **Udlederkrav fastsat på baggrund af BAT-vurdering		
Arsen*	0,6 + (0,9) = 1,5	1,1 + (0,9) = 2
Barium*	36**	145**
Bly*	1,3	14
Cadmium*	0,2	1,5
Chrom III*	3,4	124
Chrom VI*	3,4	17
Kobber*	1 + (0,6) = 1,6	2 + (0,6) = 2,6
Kviksølv	-	0,07
Nikkel*	8,6	34
Zink*	20,4**	20,4**
Aromatiske kulbrinter		
BTEX		
Benzen	8	50
Toluen	7,4	380
Ethylbenzen	2	180
Sum af xylener (o-, p- og m-xilen)	1	100
PAH'er		
Acenaphthen	0,38	3,8
Acenaphthylen	0,13	3,6
Anthracen	0,1	0,1
Benz(a)anthracen	0,0012	0,018
Benz(a)pyren	0,00017	0,027
Chrysen/Triphenylen	0,0014	0,014
Dibenzo(a,h)anthracen	0,00014	0,018
Fluoranthren	0,0063	0,12
Fluoren	0,23	21,2
Naftalen	2	130
Phenanthren	1,3	4,1

Pyren	0,0017	0,023
Chlorerede opløsningsmidler		
Trichlormethan (Chloroform)	2,5	-
1,1,1-trichlorethan	2,1	54
Tetrachlormethan (TCM)	12	-
Trichlorethylen (TCE)	10	-
Tetrachlorethylen (PCE)	10	-
1,1-dichlorethan	10	-
1,2-dichlorethan	10	-
1,1-dichlorethylen (DCE)	0,68	68
1,2-dichlorethylen (DCE)	0,68	68
Dichlormethan	20	-
Vinylchlorid (VC)	0,05	0,5

Tilsyn og afrapportering

11. Tilladelseshavers tilsyn skal aktivt reagere på problemer med vandkvaliteten og kontakte OMB via vand@kk.dk.
12. Der skal være mulighed for prøvetagning inden udledning.
13. Der skal udtages en prøve ved udledningens opstart og afslutning, til kontrol og afrapportering.
Alle metaller skal analyseres både på filtrerede prøver og på ufiltrerede prøver.
14. Prøvetagning og analyse skal udføres af akkrediteret laboratorium. Prøvetagningen skal udføres i henhold til Bekendtgørelse nr. 529 af 14/05/2023 om kvalitetskrav til miljømålinger og DS/ISO 5667-10 (eller eventuelt senere udgaver af denne) om vejledning i prøvetagning af spildevand.
15. Så snart analyseresultaterne foreligger, sendes kopi af dem til vand@kk.dk med tilladelsens sagsnummer som reference.
Analyseresultaterne skal rapporteres både som analyselaboratoriets pdf og i excel-format, som løbende opdateres med nyeste data.
16. Den udledte vandmængde skal registreres og indsendes til vand@kk.dk ved udledningens afslutning.

Serviceoplysninger

Hvis der sker ændringer, herunder ændringer i vandmængder eller tidsplan, skal TMF, OMB straks kontaktes med henblik på revurdering af vilkår.

Klagevejledning

Klageadgang

Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til fire uger, efter afgørelsen er meddelt eller offentliggjort, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 91 og 93. Klagen skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnet digitale klageportal inden den **20. maj 2024**.

Klage skal indgives via klageportalen <https://naevneneshus.dk/>, hvor selve klageprocessen, betaling af gebyr m.v. også fremgår.

Hvem kan klage?

Det er fastlagt i miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100, hvem der er klageberettiget. Det fremgår bl.a. af lovens § 98, stk. 1, nr. 1 og 2, at afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, kan klage. Derudover er bl.a. en række lokale og landsdækkende organisationer klageberettigede efter bestemmelsen.

Opsættende virkning

Hvis afgørelsen påklages, er udgangspunktet efter miljøbeskyttelsesloven, at klagen ikke vil have opsættende virkning, jf. lovens § 96, stk. 1. Efter samme bestemmelse kan Miljø- og Fødevareklagenævnet imidlertid beslutte at give en eventuel klage opsættende virkning.

Søgsmål

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal der anlægges sag inden 6 måneder fra meddelelse eller offentliggørelse af afgørelsen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101, stk. 1, dvs. den 22.10 2024.

Grundlag for afgørelsen

Til vurdering af ansøgningen er indgået følgende materiale

Lov- og plangrundlag

1. Miljøbeskyttelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024, § 28 stk. 1.
2. Spildevandsbekendtgørelsen, jf. Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevands-tilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
3. Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og hav-områder, jf. bek. nr. 1433 af 21. november 2017.
4. Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, jf. bek. nr. 796 af 13/06/2023.
5. Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, bek. nr. 797 af 13/06/2023.
6. Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, bek. nr. 819 af 15/06/2023.
7. Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, bek. nr. 819 af 15/06/2023.
8. Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
9. Københavns Kommunes spildevandsplan 2018 med tilhørende tillæg
10. Københavns Kommunes kommuneplan 2019

Ansøgningmateriale

1. Ansøgning af d.11. april 2024

Miljøteknisk beskrivelse

Beskrivelse

Per Aarsleff A/S har på vegne af A/S Øresund har den 11. april ansøgt om tilladelse til udledning af 3.000 m³ grundvand til Øresund i Københavns Havn i forbindelse med et pumpeforsøg.

Der skal udføres et 5-døgnspumpeforsøg i boring OR-GB-6+060-20W(DGU-nr.201.19044), mens vandstanden logges i en række nærtliggende monitoringsboringer, for at undersøge de hydrogeologiske forhold i området

Pumpeforsøget er en del af geotekniske undersøgelser, som danner vidensgrundlag for forprojektering og miljøkonsekvensvurdering af Østlig Ringvej. Miljøkonsekvensvurderingen vil danne grundlag for en folketingsbeslutning om en anlægslov for Østlig Ringvej.

Vandmængde og flow

Det forventes at den udledte vandmængde vil være ca. 1.920 m³ og max 3.000 m³. Vandføring forventes at ligge på mellem 15 m³/t og 25 m³/t.

Jordforurening

Området er kortlagt på Vidensniveau 2 jf. jordforureningsloven. Der pumpes fra det primære grundvandsmagasin i kalken i 19,1 meters dybde. Grundvandsmagasinet ligger under flere geologiske lag, herunder 6-7 meter moræneler. Der er ikke konstateret antropogene stoffer i grundvandsanalysen, hvilket tyder på, at grundvandet beskyttes af de ovenliggende jordlag.

Vandkvalitet

Der er udtaget og analyseret vandprøver fra boringen. Resultaterne sammenholdt kravværdierne, fremgår i nedenstående tabel 1.

Koncentrationen af BTEX, PAH'er, chlorerede opløsningsmidler og de fleste tungmetaller ligger under detektionsgrænsen eller de respektive kravværdier. Barium ligger lidt over den gennemsnitlige kravværdi men under den tilladte maksimumkoncentration. Zink ligger over det generelle kvalitetskrav og den tilladte maksimumkoncentration.

Tabel 1 Oversigt over analyse resultater sammenholdt med kvalitetskrav

	Kravværdi (µg/l)	Maksimalværdi (µg/l)	Analyse- resultater	Kravværdi (µg/l)	Maks.værdi (µg/l)
Tungmetaller			(µg/l)	overholdt?	overholdt?
Arsen*	1,5	2	0.33	ja	ja
Barium*	21,5	145	29	nej	ja
Bly*	1,3	14	<0,03	ja	ja
Cadmium*	0,2	1,5	0.0091	ja	ja
Chrom III*	3,4	124	<2	ja	ja
Chrom VI*	3,4	17	<2	ja	ja
Kobber*	1,6	2,6	<0,03	ja	ja
Kviksølv	-	0,07	<1	-	ja*
Nikkel*	8,6	34	0.88	ja	ja
Zink*	8,36	8,96	17	nej	nej

Udledningspunkt

Vandet udledes via egen ledning til Øresund til udledningspunkt angivet i vilkår 3 og fremgår på figur 1.

Ansøgers risikovurdering

Ansøger vurderer, at udledningen ikke vil påvirke vandmiljøet negativt.

Beskrivelse af vandområdet

Prøvestenen ligger i den østlige del af Københavns Havn. Prøvestenen er et industriområde, der ligger som en kunstig ø i Øresund tæt på kysten af Nordøstamager, mellem Margretheholm og Amager Strandpark.

Prøvestenen er landfast med Amager ved Prøvestensbroen og omkranses mod nord- og vestsiden af Østhavnen, og mod sydvest af Sundby Sejlforenings Havn. Mod øst er Prøvestenen åben mod Kongedybet og Øresund. Midt på Prøvestenens østside bugter Prøvestenshavnen sig ind.

Vandområderne rundt om Prøvestenen er forbundne til Øresund og er robust over for hydraulisk belastning.

Kommunale planer og målsætninger

Københavns Kommune har en målsætning om rent badevand i Københavns Havn. Vandområderne rundt om Prøvestenen har en nuværende badevandskvalitet som er udmærket, og det er Københavns Kommunes målsætning at bibeholde den gode vandkvalitet i disse vandområder.

Lige syd for Prøvestenen ligger badestranden Amager Strandpark, og der skal derfor være badevandskvalitet i dette område.

Området omkring den sydlige del af Prøvestenen samt Amager Strandpark er udlagt til fritidsformål, mens den nordlige del af Prøvestenen er udlagt til havneformål.

Prøvestenen er beliggende i separatkloakeret område, hvilket betyder at overfladevand som udgangspunkt skal ledes til havnen, jf. Spildevandsplan 2018.

Statslige planer og målsætninger

Det nærmeste Natura 2000 område (Saltholm og omkringliggende hav) er ca. 3,5 km fra udledningspunktet.

Vandområdeplaner

Ifølge bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (bek. nr. 797 af 13/06/2023), §8, stk.2, kan der kun træffes afgørelse, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets tilstand.

Miljømål for kystvande er fastsat i bek. nr. 819 af 15/06/2023, hvor Nordlige Øresund skal opnå målet god økologisk tilstand efter 22. december 2027 og god kemisk tilstand senest d. 22. december 2027.

Københavns Havn ligger i vandområde nr. 6, 'Øresund, nordlig del' jf. vandområdeplan 2021-2027. Af tabel 2 fremgår status for tilstand for området. I vandområdeplanen 2021-2027 er vandområdet 'Nordlige Øresund' vurderet til at have 'moderat økologisk tilstand', samt en 'ikke-god kemisk tilstand', hvilket skyldes overskridelse af miljøkvalitets-kriterierne af flere kemiske stoffer, som fremgår af tabel 1.

Tabel2. Tilstandsvurdering for kystvandsområde nr. 6 for Vandområdeplaner 2021-2027.

Kystvand område nr. 6, Nordlige Øresund	
Rodfæstede planter	God
Bentiske invertebrater	Moderat
Fytoplankton	God
Nationalspecifikke stoffer	Ikke god
<i>Samlet økologisk tilstand</i>	Moderat
<i>Kemisk tilstand</i>	Ikke god
	Overskridelse af stoffer i biota: • Kviksølv • BDE, sum • Bly • Cadmium Overskridelse af stoffer i sedimentet: • Antracen • Nonylphenoler • Methylnaphthalener (nationalt specifikt stof)

I vandområdeplanerne beskrives kvælstof og fosfor som væsentlige presfaktorer for kystvandene. Nordlige Øresund lever ikke op til vandområdeplanernes målsætninger om kvalitet. Der er i vandområdeplaner ikke udpeget indsatser rettede mod udledninger til Øresund. Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at Øresund ikke udelukkende påvirkes af Danmark, men ligeledes påvirkes af andre landes næringsstofudledninger og påvirkning fra atmosfæren.

Udtalelser i sagen

Per Aarsleff A/S har haft udkastet til tilladelsen til udtalelse. De havde ingen bemærkninger.

Miljøteknisk vurdering

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er grundvand som udgangspunkt ikke defineret som spildevand. I særlige tilfælde kan grundvand dog sidestilles med spildevand og i sådanne tilfælde kræver en udledning tilladelse til efter miljøbeskyttelseslovens § 28. Københavns Kommune vurderer, at denne udledning kan sidestilles med spildevand.

vand. Det skyldes, at der er konstateret forurening med xxx i det oppumpede grundvand.

I henhold til spildevandsbekendtgørelsen er overfladevand defineret som spildevand. Udledning af spildevand til vandløb, søer eller havet kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 28.

Udledningen er desuden omfattet af bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet, samt bekendtgørelse nr. 796 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.

Vandkvalitet

Barium:

Barium er et naturligt forekommende stof i grundvandet i området, som er nær Svanemølleforkastningen. Dog gælder i henhold til § 27 stk. 1 i miljøbeskyttelsesloven at stoffer, der kan forurene vandet, ikke må tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes.

Indholdet af barium i vandet i Københavns havn er generelt højt og vurderes at være et tegn på naturlig udveksling med grundvandet over havnebunden og ved forkastninger. Derfor anser Københavns Kommune koncentrationer i havnevandet på under 21,5 µg/l for at overholde det generelle miljøkvalitetskrav ($15,7 + 5,8 = 21,5$). Miljøkvalitetskrav for maksimumkoncentration er 145 µg/l.

Der findes ikke proportionelle rensemetoder til rensning for barium, hvorfor det antages at udledningskoncentrationer vil være tæt på de hidtil målte koncentrationer i boringsvand. Det vil sige, at det vand, der skal udledes, som udgangspunkt forventes at have ca. 1/3 gange for høje værdier i forhold til kravværdien men ikke over maksimumkoncentrationen.

Det vurderes, at det er forsvarligt at udlede barium i ovennævnte koncentration, da det udledte mængde ikke vil resultere i en blandingssone. Desuden er der tale om en udledning, der er meget kortvarig.

Der er i vilkår 10 sat kravværdi for barium til 36 µg/l ved at opjustere den målte maksimale analyseværdi med ca. 20%.

Zink

Zink koncentrationen ligger lidt over den gennemsnitlige kravværdi og maksimalværdien.

Det vurderes, at det er forsvarligt at udlede zink i ovennævnte koncentrationer (tabel 1), da de udledte mængder ikke vil resultere i en blandingszone. Desuden er der tale om en udledning, der er meget kortvarig.

Der er i vilkår 10 sat maksimalværdi for zink til 20,4 ug/l ved at opjustere de målte maksimale analyseværdier med ca. 20%.

Næringsstoffer

I en by som København sker der løbende byggeprojekter, og der kan i den forbindelse opstå midlertidige udledninger af eksempelvis grundvand, der ikke kan reinfiltreres.

Midlertidige udledninger som følge af byggeaktiviteter vurderes at være indeholdt i den belastning, som danner grundlag for vandområdeplanerne. Derfor vurderer Københavns Kommune, at udledning fra prøvepumpningen ikke får en negativ indvirkning på næringsstof balancen i Øresund.

Der kan ske en lokal påvirkning fra udledning af næringsstoffer lige omkring udledningspunktet. Udledningen er tidsbegrænset, og det vurderes ikke at være nogle varige påvirkninger.

Badesteder

Nærmeste badested er badestranden Amager Strandpark 780 meter fra udledningspunktet. TMF, OMB vurderer på baggrund af afstanden, den udledte vandmængde og tilladelsens vilkår, at udledningen ikke vil påvirke badevandskvaliteten.

Vurdering i forhold til vandområdeplaner

Kystvand område nr. 6, Nordlige Øresund	
Rodfæstede planter	Udledningen af grundvand vurderes ikke at påvirke rodfæstede planer negativt.
Bentiske invertebrater	Udledningen af grundvand vurderes ikke at påvirke bentiske invertebrater negativt, da miljøkvalitetskravene vil være overholdt omkring udledningspunktet for de identificerede miljøfarlige forurenede stoffer.
Fytoplankton	Koncentrationen af klorofyl-a ligger til grund for vurderingen af den

	økologiske tilstand for kvalitetselementet 'fytoplankton.' Udledning af kvælstof i grundvandet vurderes ikke at medføre en øget fytoplanktonproduktion.
Nationalspecifikke stoffer	For methylnaphtalener er der målt overskridelse i se-dimentet i vandområdet. Der er ikke analyseret for methylnaphtalener. Hvis vandet indeholdt methyl-naphtalener, vil den foreslåede rensning fjerne stoffet, og der vil ikke blive afledt til vandområdet.
<i>Samlet økologisk tilstand</i>	Ingen påvirkning
<i>Kemisk tilstand</i>	Ingen påvirkning da miljøkvalitetskravene vil være overholdt omkring udledningspunktet for de identificerede miljøfarlige forurenede stoffer.

Konklusion

Det er samlet set Område for Miljø og Bylivs vurdering, at udledningen er forenelig med de eksisterende målsætninger for vandkvaliteten samt med de hydrauliske forhold i recipient.

Forhold til Naturbeskyttelse

Før der træffes afgørelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal ligeledes vurderes om en tilladelse kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de arter der er angivet på Habitatdirektivets bilag IV.

Område for Miljø og Byliv har vurderet ansøgningen i henhold til habitatbekendtgørelsen nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Internationale naturbeskyttelsesområder

Det ansøgte område ligger uden for/tæt på internationale naturbeskyttelsesområder, hvoraf det nærmeste er Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav / 143 Vestamager og havet syd for. En eventuel påvirkning af udpegningsgrundlagets arter

og naturtyper vurderes at være væsentlig/af underordnet betydning, dels på grund af afgørelsens vilkår og dels på grund af afstanden fra lokaliteten til nærmeste naturbeskyttelsesområde.

Beskyttelse af visse arter (Habitatdirektivets bilag IV)

Ifølge habitatdirektivets artikel 12 om strengt beskyttede arter, må kommunen ikke give tilladelse til noget, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de arter, der er omfattet af direktivets bilag IV. Det vurderes, at projektet ikke vil have negativ betydning for bilag IV arter. Ligeledes vurderes tilladelsen ikke at have negativ påvirkning på andre beskyttelseskrævende arter.

Forhold til øvrig lovgivning

Der er med denne tilladelse udelukkende taget stilling til udledning af grundvand/byggegrubevand. Der er således ikke taget stilling til evt. øvrige tilladelser, der skal indhentes for at gennemføre projektet efter f.eks. planloven, byggeloven, vejloven, jordforureningsloven.

Henvendelse til Område for Miljø og Byliv

I er velkomne til at kontakte sagsbehandler på vand@kk.dk, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til sagen. Ved skriftlig eller elektronisk henvendelse bedes der henvist til sagsnr. 2024-0131635.

Med venlig hilsen

Rikke Joost

Anja A. Hansen

Kopi af tilladelsen er sendt til følgende parter

- Per Aarsleff A/S
- By og Havn, info@byoghavn.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og rådgivning Øst, trost@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Friluftsrådet, koebenhavn@friluftsradet.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- DOF-København, koebenhavn@dof.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
og
- Danmarks Sportsfiskerforbund, oeresund@sportsfiskerforbundet.dk
- Greenpeace, hoering.dk@greenpeace.org

Tilladelsen annonceres desuden på "Annonceringsportalen" for Københavns Kommune:

http://kk.sites.itera.dk/apps/kk_annoncering/index_ny.php